


Vedlegg 6. Transformatorkoblet anlegg med spenningstrans-formator inntil 1000V - Alt.2

Forskjellen på alternativ 1 og alternativ 2 er at spenningssikringene er utenfor måleromkobleren i alternativ 2.

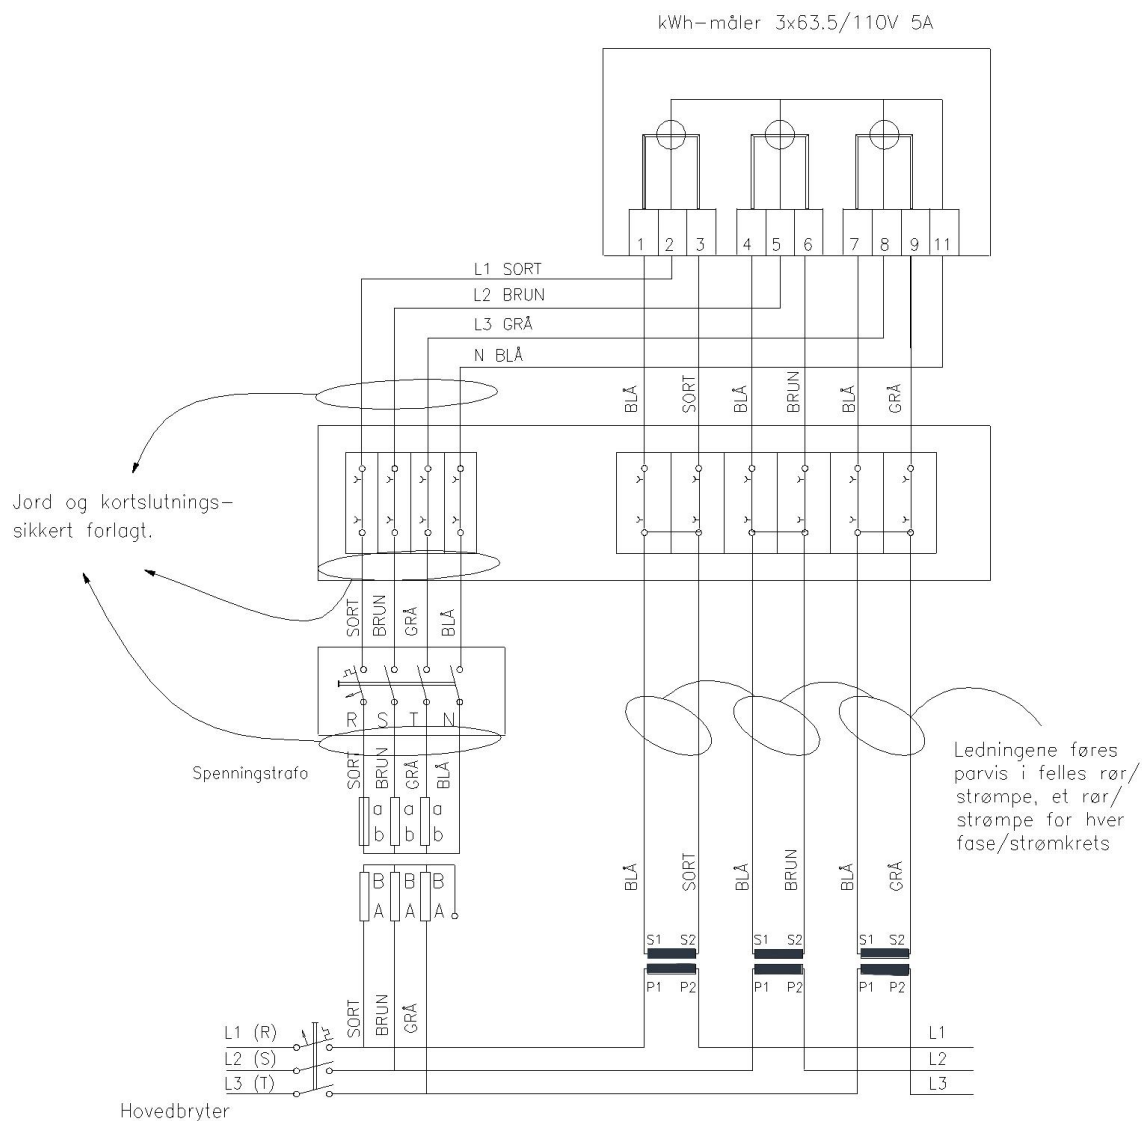

Tegning RT10066